




ПАМЯТКА О ГАЗОВОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

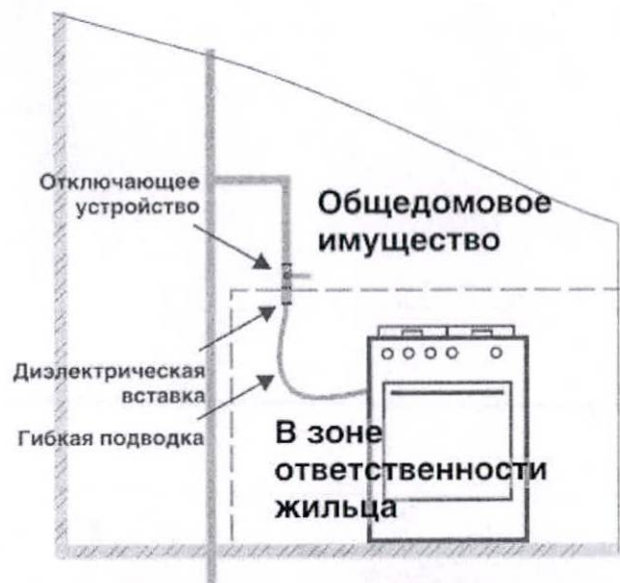

Техническое обслуживание газового оборудования проводится не реже одного раза в год

В соответствии с Постановлением
Правительства Москвы № 758-ПП
«Об утверждении нормативов
по эксплуатации жилищного фонда»

1. Расстояние от газопровода до мойки должно быть не менее 300 мм.
2. Отключающее устройство устанавливается перед каждым газовым прибором (при верхней разводке на высоте 1,5 – 1,6 м от пола; на уровне присоединительного штуцера на расстоянии не менее 20 см от прибора).
3. Гибкий шланг не должен быть перекручен, натянут, касаться бытовых электроприборов. Гибкий шланг должен быть сертифицирован.
4. Запрещено закрывать газопровод фальшстенной.
5. Расстояние от газопровода (гибкой подводки) до розеток и электрических кабелей должно составлять не менее 400 мм.
6. Запрещено объединять газифицированное помещение с жилой комнатой.



При запахе газа звоните

101



При запахе газа звоните

104

